




Balk 0.17 + bw1.1

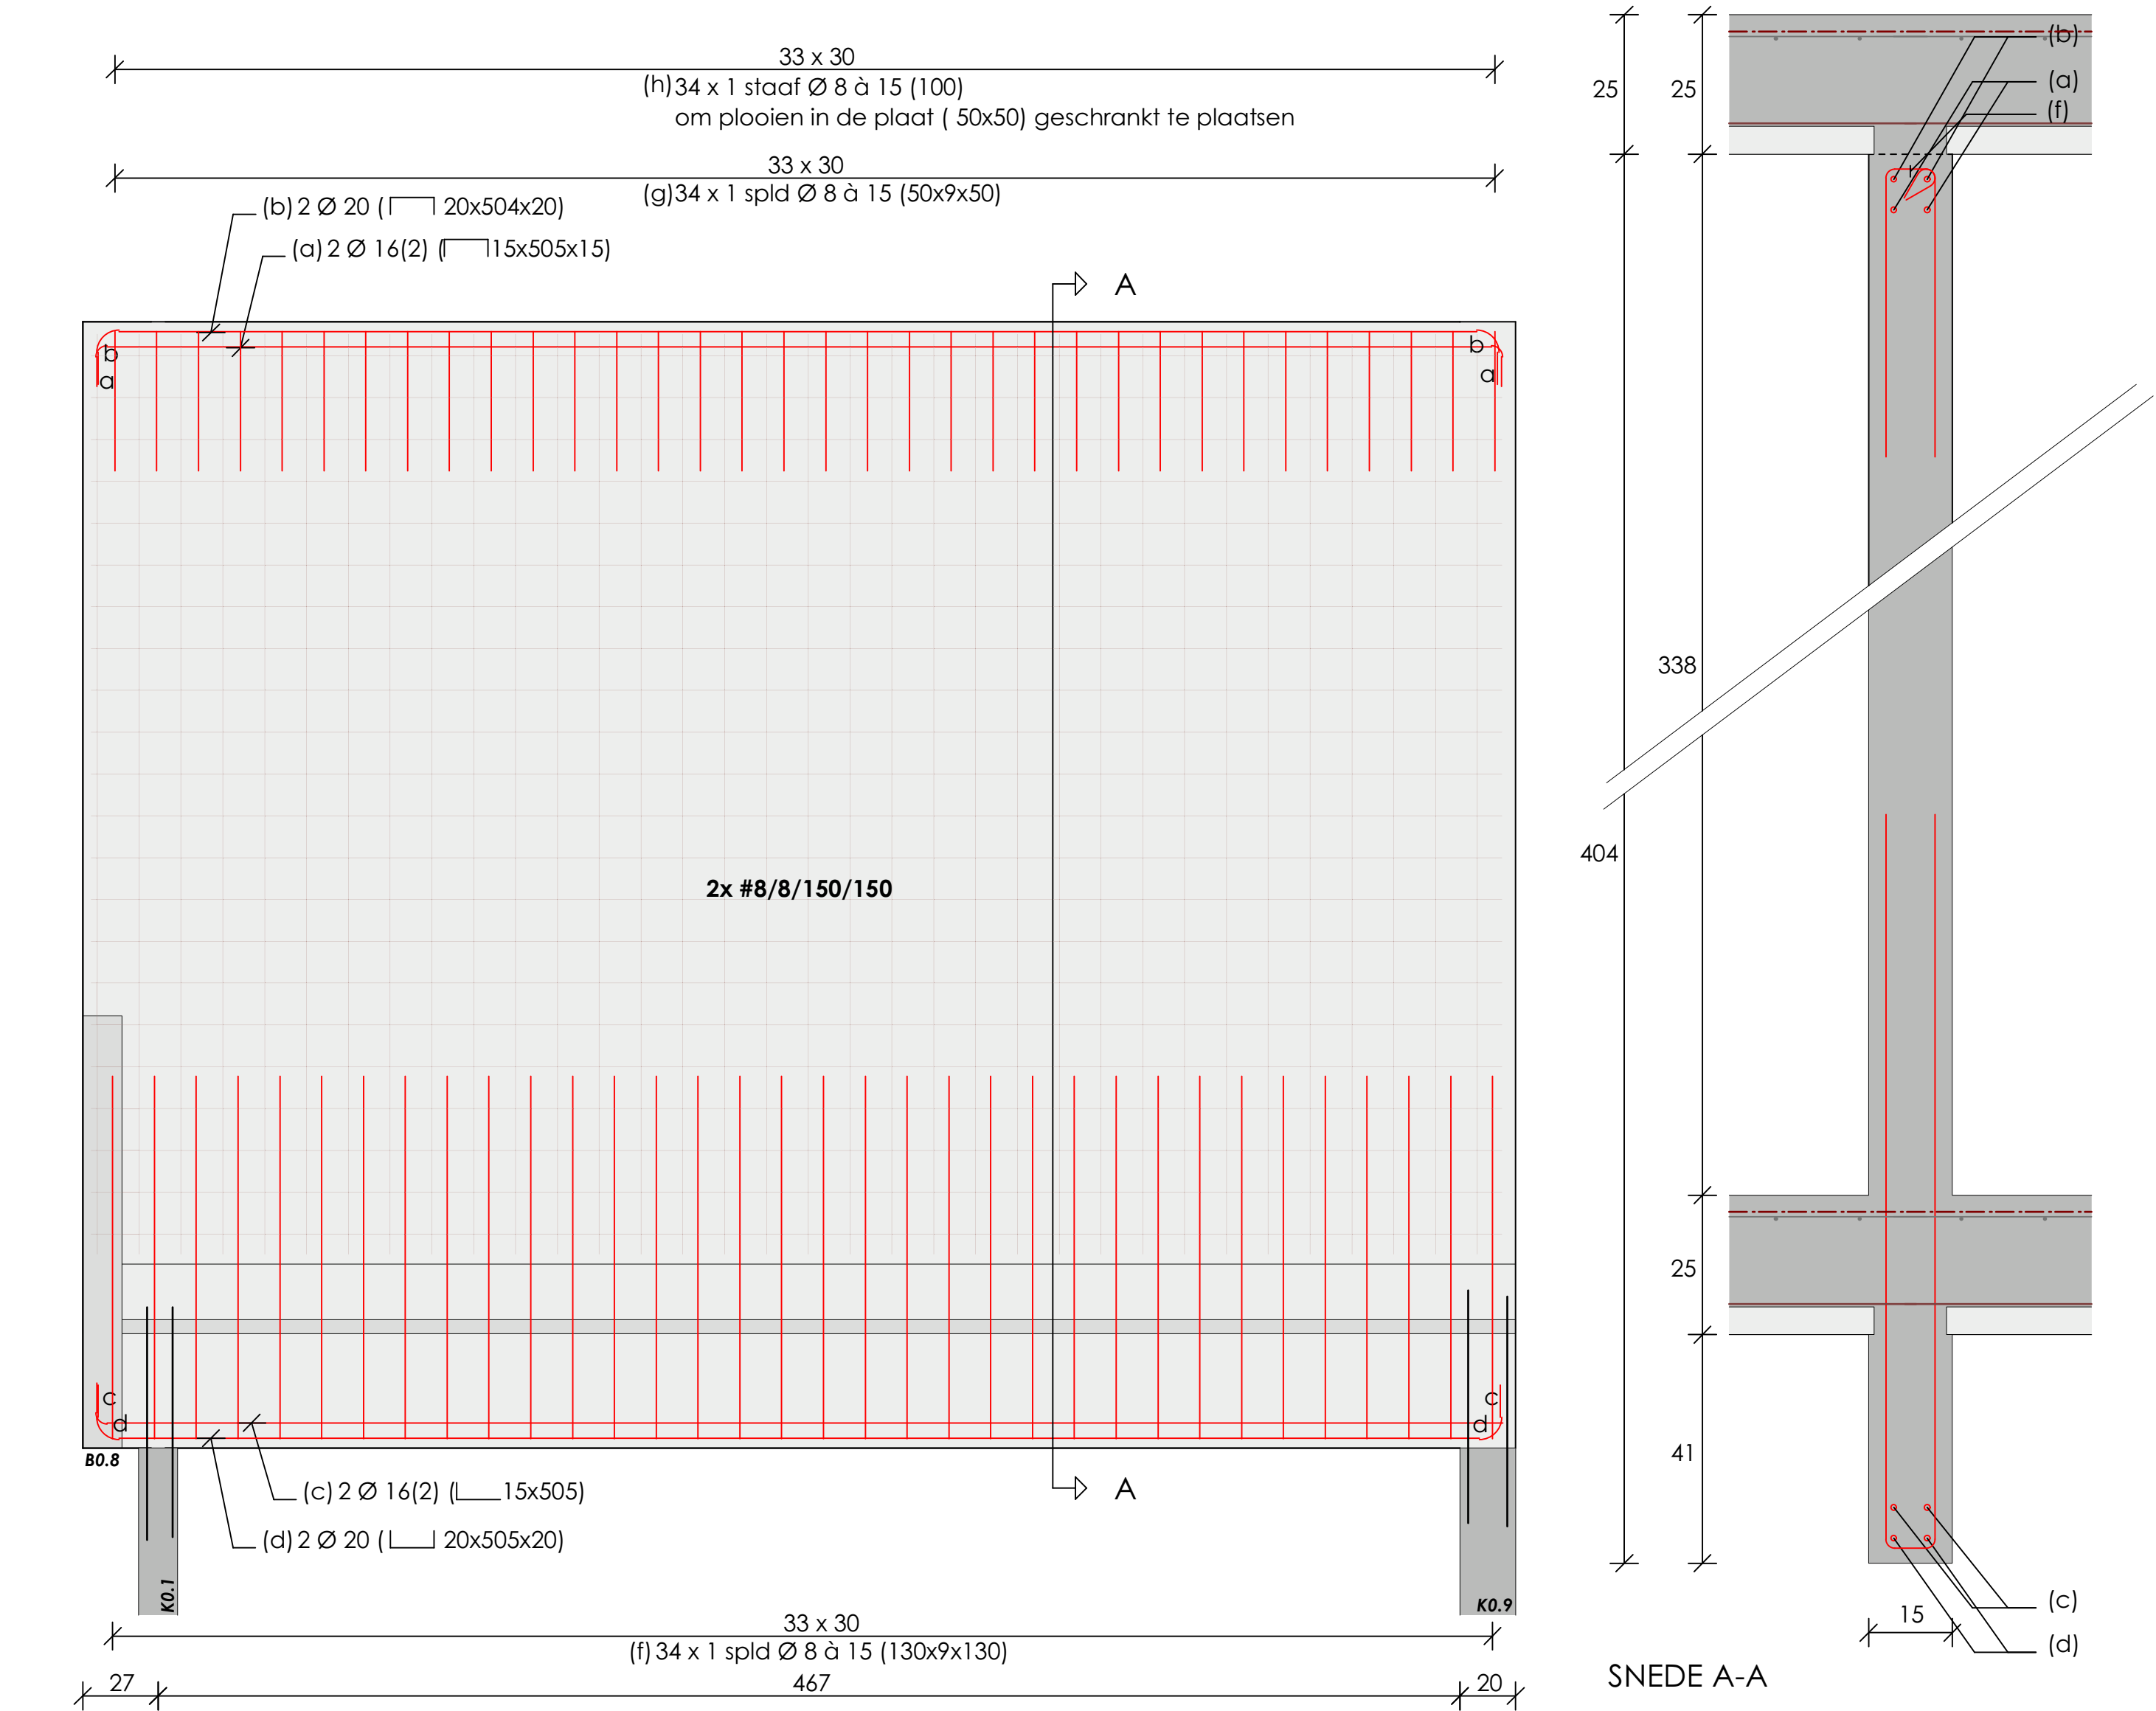


Balk 0.21




Balk 0.23




Balk 0.22




Balk 0.24




Balk 0.25




Balk 1.16





Balk 1.29





Balk 1.30




Balk 1.31




Balk 1.32



Balk 1.34



Balk 1.33



<div>Project</div> <div>Bouwen van een revalidatiecentrum</div> <div>Leopold Van Kerckhovenstraat 62</div> <div>2870 Puurs-Sint-Amands</div>				
<div>Bouwheer</div> <div>REVA Ter Linde vzw</div> <div>Kapelstraat 12</div> <div>2880 Bornem</div>		<div>Architect</div> <div>SAN-CMU Architecten bv</div> <div>Borelstraat 44</div> <div>2880 Bornem</div>		
<div>Plan afdek gelijkvloers & dakplaat</div> <div>Balken & Details Deel 2</div> <div>Plannr.: 4/5</div>				
<div>Ingenieursbureau Concreet bv</div> <div>Antwerpsesteenweg 144 bus 3</div> <div>2950 Kapellen</div> <div>Tel. 03/315.10.95</div> <div>info@concreetbv.be</div> <div>www.concreetbv.be</div>				
<div>Schaal: 1/50 - 1/20 - 1/10</div> <div>Tek.: E.A.</div> <div>It.: E.A.</div> <div>Datum: 23/04/2023</div> <div>Project: 22/518</div>				
Rev.		Datum	Wijzigingen	Tekenaar
<div>Opmerkingen:</div> <div><div><div>1. Indien uitvoeringsborderaal en plan niet overeenstemmen is het plan maatgevend.</div><div>2. De palen en omliggings zij slechts gegeven ten titel van richting, indien zij niet voldoen aan de gevraagde constructie, wordt de architect hiervoor aansprakelijk.</div><div>3. De vloerplaten zijn bevestigd op de afgedeelte doorlopende. Er zijn geen thermische of akoestische onderbrekingen voorzien, tenzij anderszins aangegeven.</div><div>4. Glijdplaat op plaatsen op de muren onder betonsplaatverheffing.</div><div>5. Isolatoren op plaatsen op de niet dringende muren onder betonsplaatverheffing.</div><div>6. Voor de plaatsing van de bouwvoering is het gebruik van gereedschap/beelde.</div><div>7. Afwerking van de vloer is te maken op de vormafname en tegengedrukt grond.</div><div>8. Aangegeven grondprofiel 0,10m/m in het gebied van de constructie is niet beschikbaar is.</div><div>9. Aan het uithouding van betonsplaat muren in constructie en tegengedrukt horizontaal in de vloer.</div><div>10. De constructie heeft het ingesloten sterven op de hoogte van de zwaarte, die werken en is niet minimaal 2 wechloegen worden.</div><div>11. Indien de draagende architect en ingesloten niet overeenstemmen, dient steeds de architect goedgetuigd te worden.</div><div>12. Als niet dringende muren op de betonsplaat niet wechloegen, kan te maken in volledige wechloegen van de onderbouw, na volledige uithouding van de beton + voldoende muren te worden.</div><div>13. Oping sterven profiel minimum 30cm, tenzij anderszins.</div><div>14. Bij wechloegen is schuifvoering mogelijk in bovengedrukte constructies ten gevolge van plooiing sterven profielen/betonsplaten.</div><div>15. Plooiing van profielen en betonsplaten dient steeds volgens de regels der kunst te gebeuren.</div></div><div><div>PROFIELSTAAL: S235 (Tenzij anders vermeld)</div><div>Betonsplaat: J8 (10 dpaal) > 30mm</div><div>Betonsplaat: J8</div><div>BETONWAFELING VOLGENS NEN 51-S002 (Tenzij anders vermeld)</div><div>Opvangplaat: E12</div><div>Druksterkteklasse: C25/30</div><div>Concreetklasse: S10/13</div><div>Min. concrete: 30mm</div><div>Betonsplaat overbouw: 30cm</div><div>Betonsplaat overbouw: 40cm</div><div>TOEWIJZINGEN: betonreel laag</div><div>TOEWIJZINGEN: andere laag</div></div></div>				